



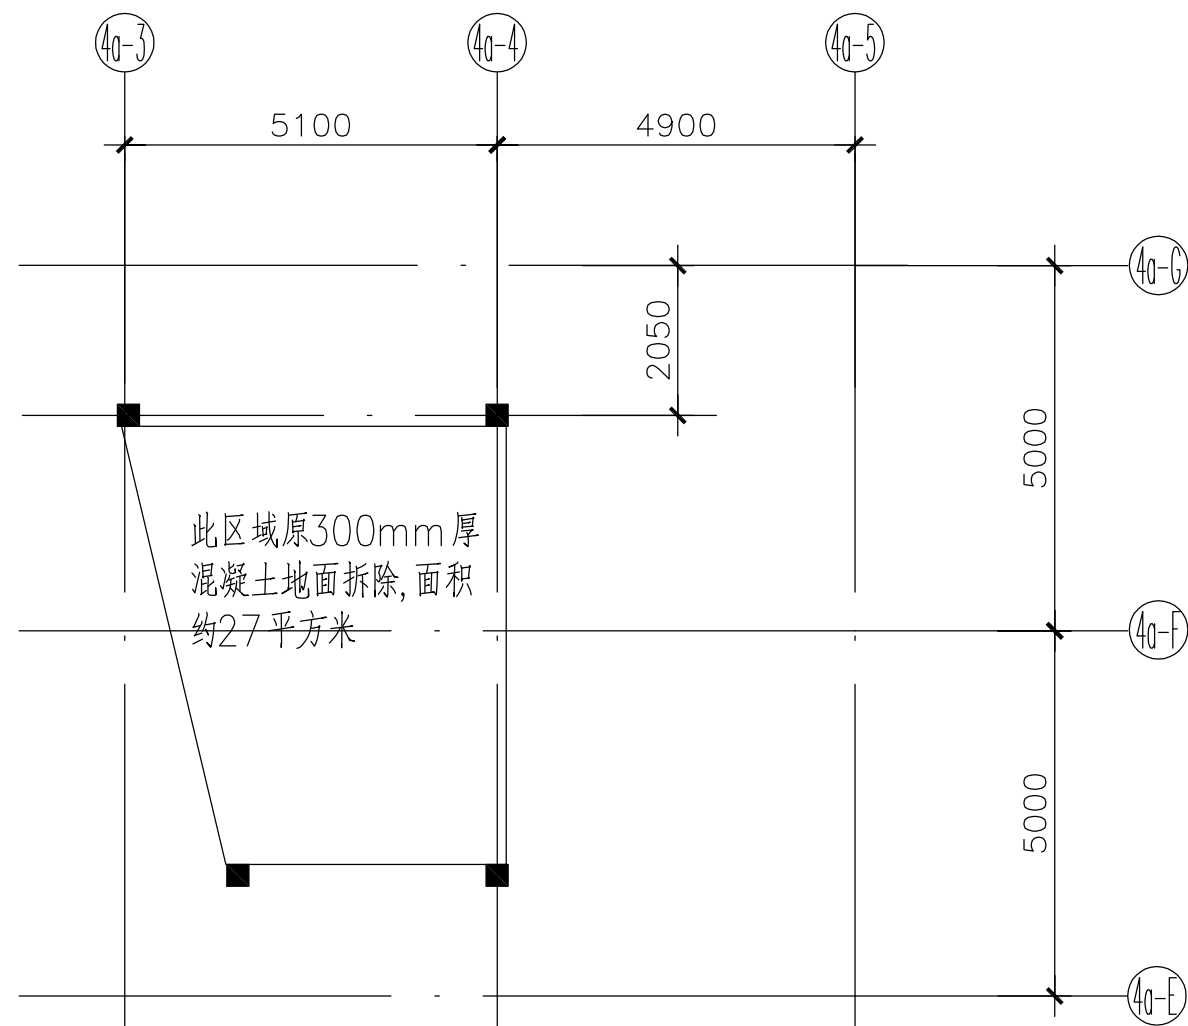

发电机房地面拆除范围图

1:100

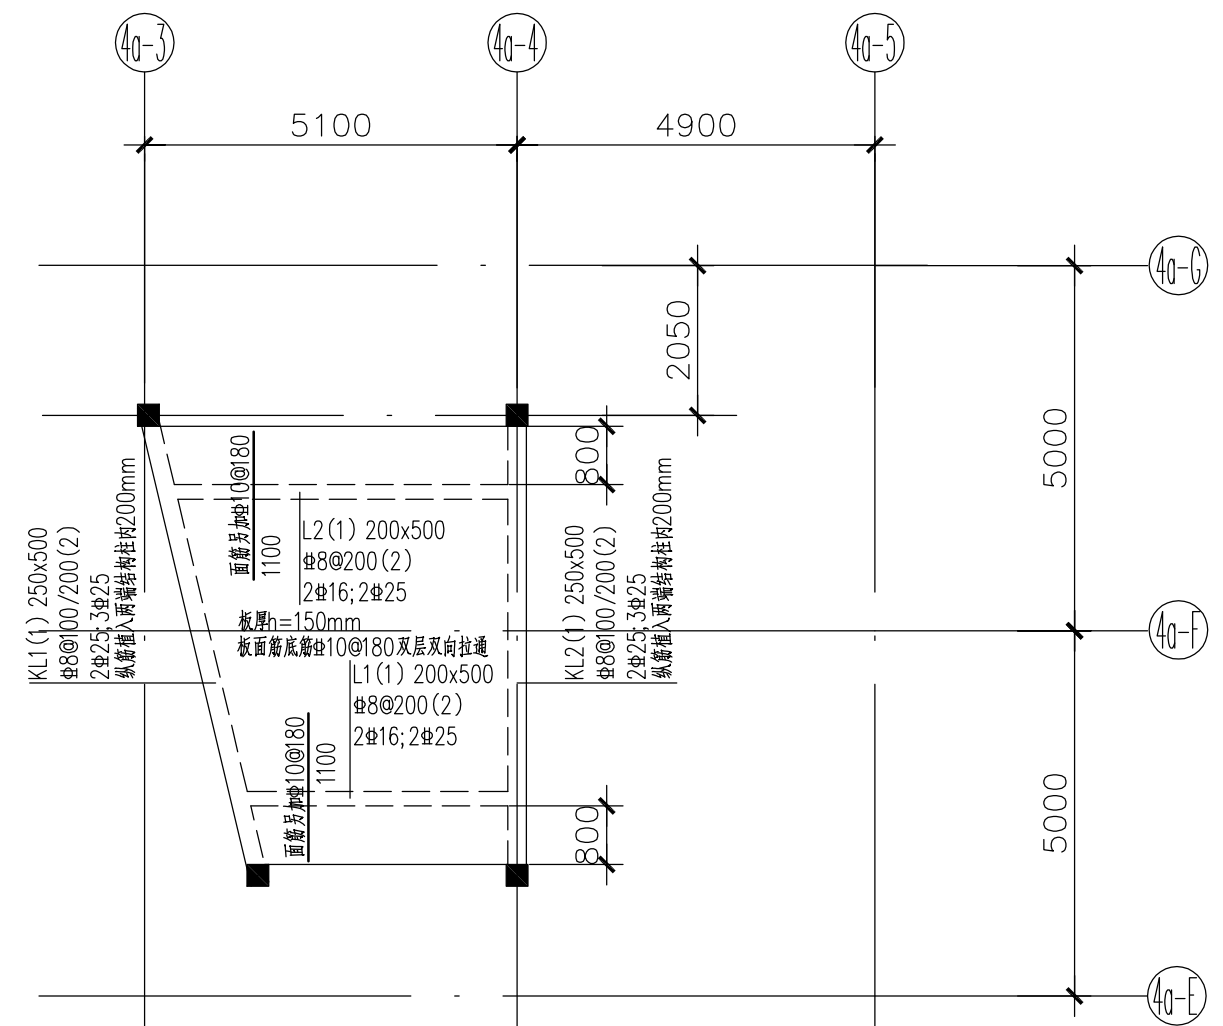

发电机房增加地面结构平面图

1:100

说明:

- 1、本图仅是原广州市番禺中心医院门诊楼配电房发电机房首层地面增加结构梁板，其余原已施工结构不变。
- 2、本图增加结构梁板面标高均平原地面结构面标高。
- 3、新增混凝土强度等级均为C30，本图采用的钢筋均为HRB400钢筋。
- 4、新增梁采用砖胎模施工，砖胎模采用120mm厚灰砂砖，梁板下面开挖完成后回填石粉并压实作为垫层。
- 5、原该区域发电机房地面需凿除原地面装修层及结构板，按本图施工完新增结构后需按原装修面层做法恢复地板胶。
- 6、图中四个柱与新增结构梁交界的位置应凿除装修面层和表面浮浆，并清理干净交界面，植筋采用A级胶。
- 7、本图结构施工前需要把此处的发电机拆卸后移走，待本图新增地面结构梁板施工完成并达到混凝土龄期后再移回发电机并安装完成。
- 8、拆除发电机及施工地面加强结构时，需保护性拆除约20平方米隔音墙面及25平方米隔音天花，待安装回发电机后恢复相应的墙面及天花。。